


Zestawienie rewizji		
Numer wersji	Opis wersji	Data wersji
rew.1_1	Korekta instalacji wentylacyjnej	25.10.2021
rew.1_4	Korekta instalacji elektrycznej oraz sprężonego powietrza (związana ze zmianami w zakresie instalacji wentylacyjnej oraz uwzględnieniem zasilania kurtyn w procesie dezodoryzacji)	25.10.2021

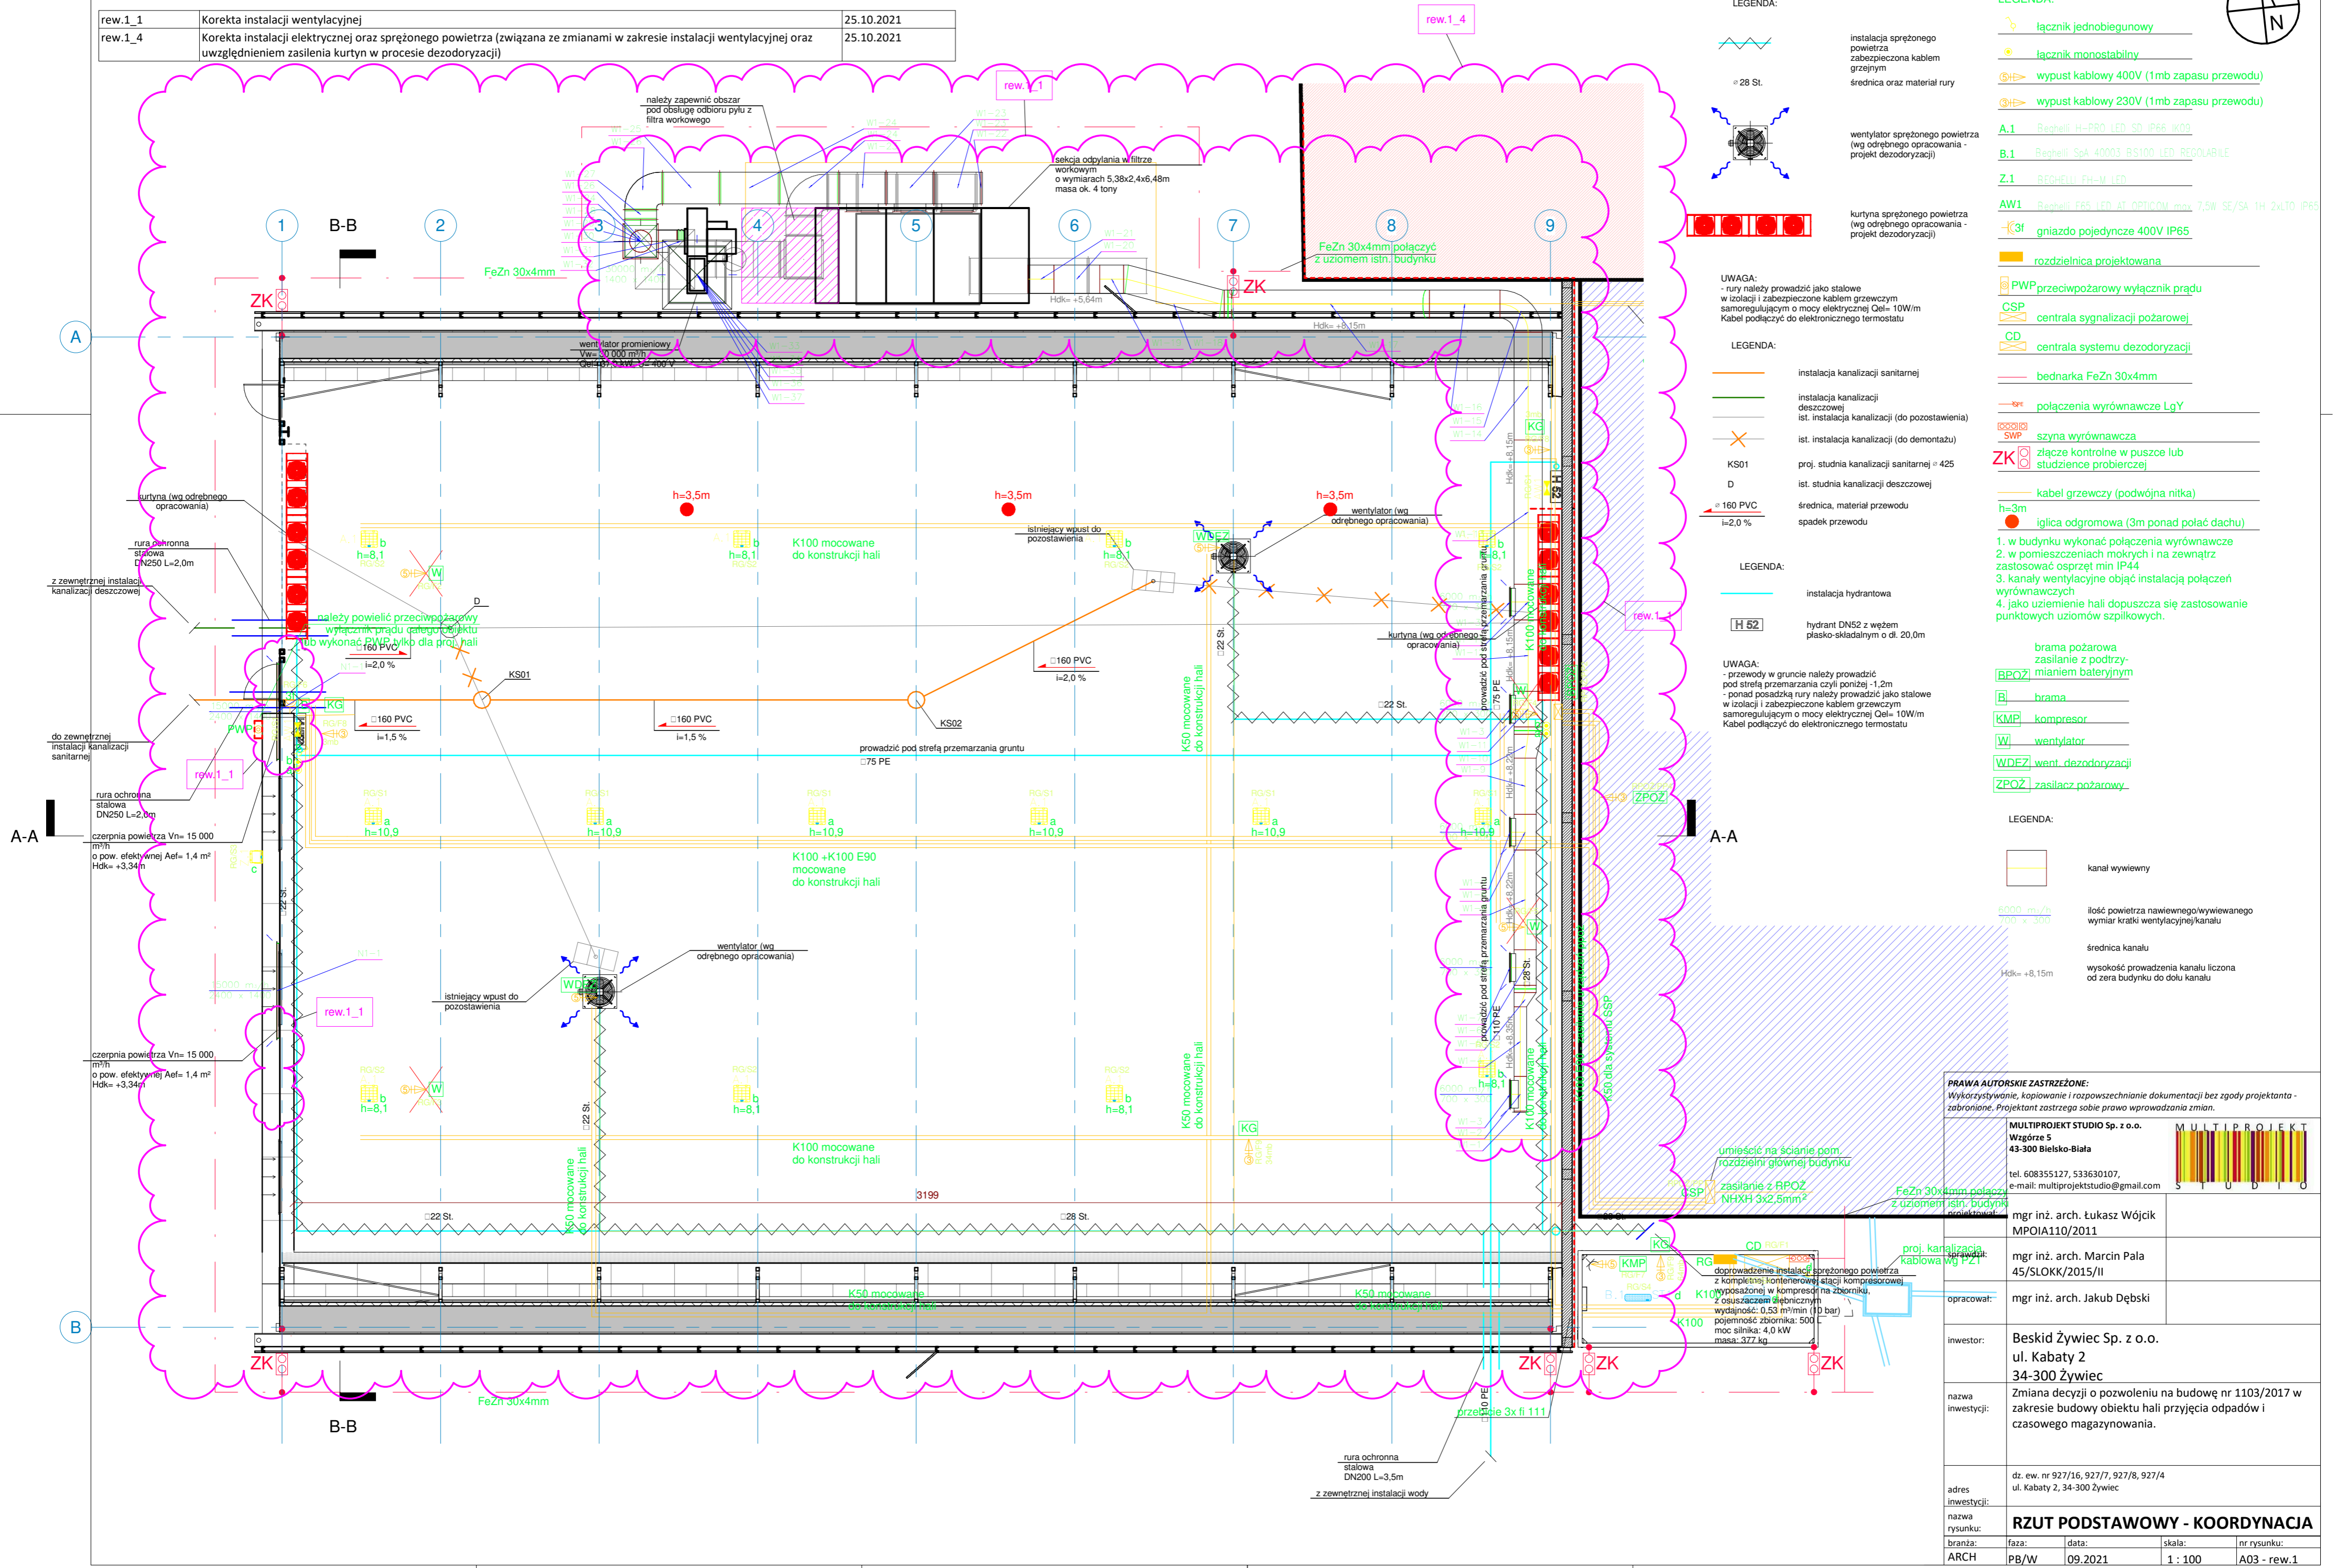

- LEGENDA:**
- łącznik jednobiegunowy
  - łącznik monostabilny
  - wypust kablowy 400V (1mb zapasu przewodu)
  - wypust kablowy 230V (1mb zapasu przewodu)
  - Beghelli H-PRO LED SD IP66 IK08
  - Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGULABLE
  - Beghelli FH-M LED
  - Beghelli F&S LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H 2xLT0 IP65
  - gniazdo pojedyncze 400V IP65
  - rozdzielnica projektowana
  - PWP/przeciwpożarowy wyłącznik prądu
  - centrala sygnalizacji pożarowej
  - centrala systemu dezodoryzacji
  - bednarka FeZn 30x4mm
  - połączenia wyrównawcze LgY
  - szyna wyrównawcza
  - złącze kontrolne w puszcze lub studzience probierczej
  - kabel grzewczy (podwójna nitka)
  - iglica odgromowa (3m ponad połac dachu)
- 1.** w budynku wykonać połączenia wyrównawcze  
**2.** w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz zastosować osprzęt min IP44  
**3.** kanały wentylacyjne objąć instalacją połączeń wyrównawczych  
**4.** jako uziemienie hali dopuszcza się zastosowanie punktowych uziomów szpilkowych.

- LEGENDA:**
- brama pożarowa zasilanie z podtrzymaniem baterijnym
  - brama
  - kompresor
  - wentylator
  - went. dezodoryzacji
  - zasilacz pożarowy
- LEGENDA:**
- kanal wywiewny
  - ilość powietrza nawiewnego/wywiewnego wymiar kratki wentylacyjnej/kanalu
  - średnica kanału
  - wysokość prowadzenia kanału liczona od zera budynku do dołu kanału

<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE:</b> Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.			
<b>MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.</b> Wągrowiec 5 43-300 Bielsko-Biała tel. 608355127, 533630107, e-mail: multiprojektstudio@gmail.com			
mgr inż. arch. Łukasz Wójcik MPOIA110/2011		mgr inż. arch. Marcin Pala 45/SLOKK/2015/II	
mgr inż. arch. Jakub Dębski		mgr inż. arch. Jakub Dębski	
inwestor:		Beskid Żywiec Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec	
nazwa inwestycji:		Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w zakresie budowy obiektu hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania.	
adres inwestycji:		dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4 ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	
nazwa rysunku:		<b>RZUT PODSTAWOWY - KOORDYNACJA</b>	
branża:		faza:	data:
ARCH		PB/W	09.2021
		skala:	nr rysunku:
		1 : 100	A03 - rew.1